




REF. 21210 | 21211 | 21219



REF. 21214 | 21215 | 21216



REF. 21213 | 21217



CARGAS MÁXIMAS RECOMENDADAS

CARGAS MÁXIMAS RECOMENDADAS | MAXIMUM RECOMMENDED LOADS | CHARGES MAXIMALES RECOMMANDÉES | EMPFOHLENE HÖCHSTLASTEN

230 V ~ - 50 Hz	Type	Fuse	Min.								
				R	R	RL DIMMABLE	RC DIMMABLE	CFL DIMMABLE	LED DIMMABLE	EVG 1-10V	M
REF. 21210	---	F 0,8 A / 250 V ~	---	---	---	---	---	---	---	40 mA	---
REF. 21211		T 2 A / 250 V ~	20 W / VA	500 W	500 W	500 VA	---	---	---	---	---
REF. 21213		---	20 W / VA	550 W	550 W	---	550 VA	---	---	---	---
REF. 21214		T 1 A / 250 V ~	7 W / VA 3 W (LED)	110 W	110 W	110 VA	---	110 W	35 W	---	---
REF. 21215		---	15 W / VA 3 W (LED)	150 W	150 W	---	150 VA	150 W	50 W	---	---
REF. 21216		T 2 A / 250 V ~	20 W / VA 3 W (LED)	250 W	250 W	250 VA	---	250 W	85 W	---	---
REF. 21217		---	15 W / VA 5 W (LED)	450 W	450 W	---	450 VA	450 W	150 W	---	---
REF. 21219		F 2,5 A / 250 V ~	25 W / VA	600 W	600 W	---	---	---	---	---	600 VA


REDUÇÃO DE POTÊNCIA MÁXIMA INDICADA PARA O REGULADOR DE ACORDO COM A TEMPERATURA AMBIENTE

REDUCCIÓN DE LA POTENCIA MÁXIMA PARA EL REGULADOR DE ACUERDO CON LA TEMPERATURA AMBIENTE

POWER REDUCTION OF THE MAXIMUM POWER INDICATED ON THE DIMMER IN ACCORDANCE WITH THE AMBIENT TEMPERATURE


RÉDUCTION DE LA PUISSANCE MAXIMALE INDICUÉE SUR LE VARIATEUR EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE

LEISTUNGSREDUZIERUNG DER AUF DEM DIMMER ANGEGBENEN MAXIMALLEISTUNG IN ABHÄNGIGKEIT DER UMGEBUNGSTEMPERATUR

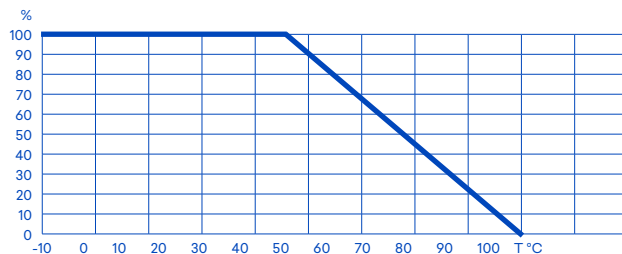


AJUSTE DA LUMINOSIDADE

AJUSTE DEL LUMINOSIDAD | SETTING BRIGHTNESS
RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ | EINSTELLEN DER GRUNDHELLIGKEIT

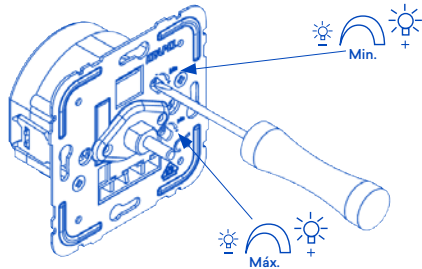


SUBSTITUIÇÃO DO FUSÍVEL

REEMPLAZO DEL FUSIBLE | FUSE REPLACEMENT
REMPLACEMENT DU FUSIBLE | AUSTAUSCH DER SICHERUNG


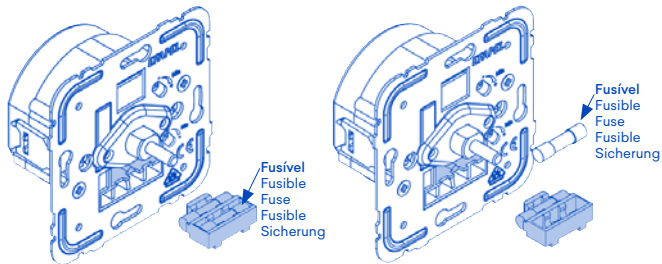


ESQUEMAS DE LIGAÇÃO | ESQUEMAS DE CONEXIÓN | WIRING DIAGRAMS | SCHEMAS DE CONNEXION | SCHALTPLÄNE



REF. 21210 EVG 1-10 V

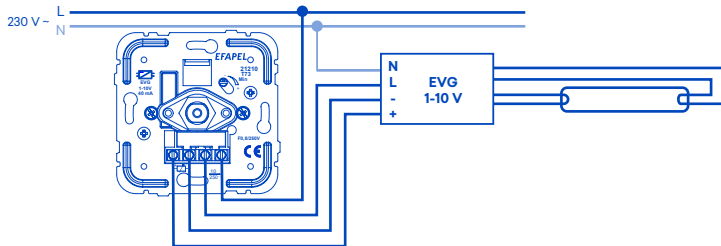

REF. 21211 / 21213 / 21214 / 21215 / 21216 / 21217

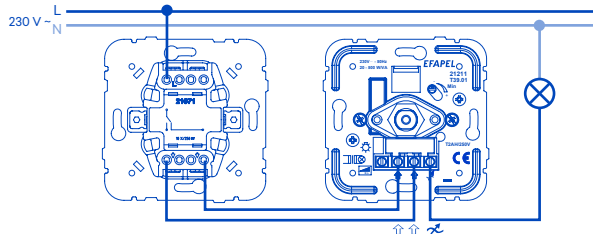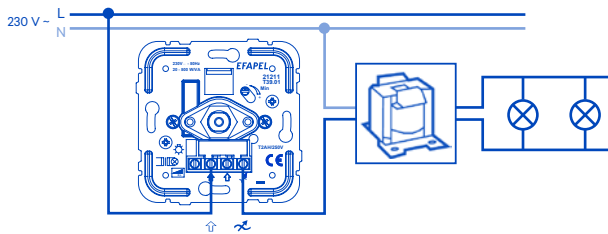

REF. 21219

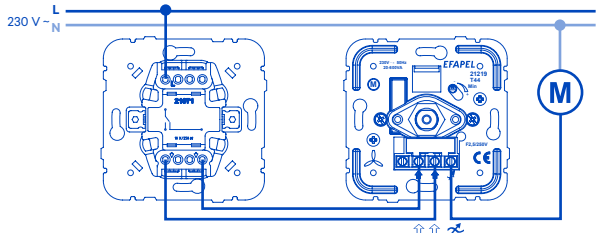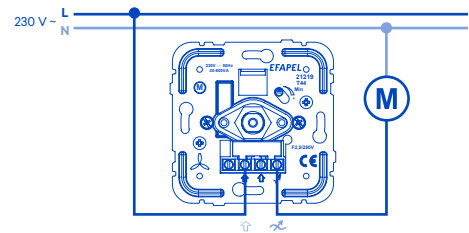

NOTAS | NOTAS | NOTES | NOTES | NOTES

Instalação por técnico qualificado;
Instalar todas as lâmpadas do mesmo tipo;
As lâmpadas deverão permitir regulação;
Não é possível fazer comutação de escada com dois reguladores/comutadores de luz;
Respeite sempre a simbologia existente no aparelho.

Instalación por técnico cualificado;
Instale todas las lámparas del mismo tipo;
Los bulbos deben permitir la regulación;
No se puede hacer conmutación de dos direcciones con dos reguladores en el mismo circuito;
Respete los símbolos que se identifican en los mecanismos.

Installation par un technicien qualifié;
Installez toutes les lampes du même type;
Les bulbes doivent permettre la régulation;
Impossible faire commutation va-et-vient avec deux variateurs sur le même circuit;
Toujours respecter la symbolologie empreinte sur l'appareil.

Installation by qualified technician;
All lamps must be of the same type;
All lamps must be dimmable;
Unable to two-way switching with two dimmers on the same circuit;
Always follow the wiring diagram on the device.

Die Installation durch einen qualifizierten Techniker;
Installieren Sie alle Lampen des gleichen Typs;
Die Lampen sollten erlauben eine Regelung;
Kann Leiter mit zwei Dimmer am gleichen Stromkreis schalten;
Beachten Sie die Symbolik auf dem Set.

A EFAPEL reserva o direito de modificar este documento ou os produtos nele contidos sem aviso prévio. Em caso de dúvida, contacte a EFAPEL.

EFAPEL se reserva el derecho de modificar este documento o de los productos contenidos en él sin previo aviso. En caso de dudas, por favor póngase en contacto con EFAPEL.

EFAPEL reserves the right to modify this document or the products contained in it without notice. If in doubt please contact EFAPEL.

EFAPEL se réserve le droit de modifier ce document ou les produits ci-inclus sans préavis. En cas de doute, veuillez contacter EFAPEL.

EFAPEL behält sich das Recht vor, das vorliegende Dokument oder die in ihm enthaltenen Produkte ohne Vorwarnung zu ändern. Bei Fragen, kontaktieren Sie bitte EFAPEL.